

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Załącznik nr 2 do sprawozdania 785/B-2008

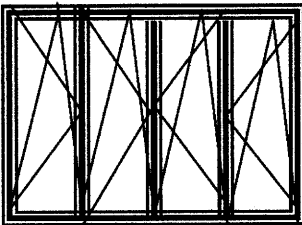
Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006

Nr 785/B – 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania okna opisanego w sprawozdaniu 785/B-2008, część 1, oznaczonego nr 2, wyprodukowanego przez firmę:

M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.

ul. Grottera 15
76-200 Słupsk

Obiekt badany	Właściwość /wielkość/ miara	Norma badaw- cza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B=2400 H=1700	4.2 Odporność na obciążenie wiatrem	PN-EN 12211	PN-EN 12210	Ciśnienie próbne P1 3 (1200 Pa) Ugięcie ramy C ($\leq 1/300$)
	4.5. Wodo- szczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte E900 (Ciśnienie próbne 900 Pa)
	4.8. Nośność urządzeń zabez- pieczających	PN-EN 14609	PN-EN 14351-1	Wartość progowa 350 N
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy pro- wadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.14. Przepusz- czalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Klasa 4 (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 3 m ³ /h m ² lub 0,75 m ³ /h m

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła

“LFB” LABORATORIUM
TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Łaski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz

mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 23 grudnia 2008 r.