

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

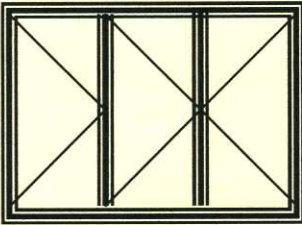
Załącznik nr 2 do sprawozdania 355/B-2006

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1

Nr 355/B – 2007

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania okna opisanego w sprawozdaniu 355/B-2007, wyprodukowanego przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne
"OKNOPLUS" Sp. z o.o.
30-444 Kraków
Libertów, ul. Zgodna 55

Obiekt badany	Właściwość /wielkość/ miara	Norma badawcza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B=2100 H=1700	4.2 Odporność na obciążenie wiatrem	PN-EN 12211	PN-EN 12210	Ciśnienie próbne P1 4 (1600 Pa) Ugięcie ramy C (≤ 1/300)
	4.5. Wodo- szczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte E1050 (Ciśnienie próbne 1050 Pa)
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania.	4.14.			Klasa 4 (Max. ciśnienie próbne 600 Pa)
Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy pro- wadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	Przepusz- czalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 3 m ³ /h m ² lub 0,75 m ³ /h m

Kierownik Jakości

mgr inż. Andrzej Żyła

**"LTB" LABORATORIUM
TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.**
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Łaski 83

Kierownik Techniczny

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 03 lipca 2007 r.